


## GNIAZDO RJ 45 UTP KAT.5E

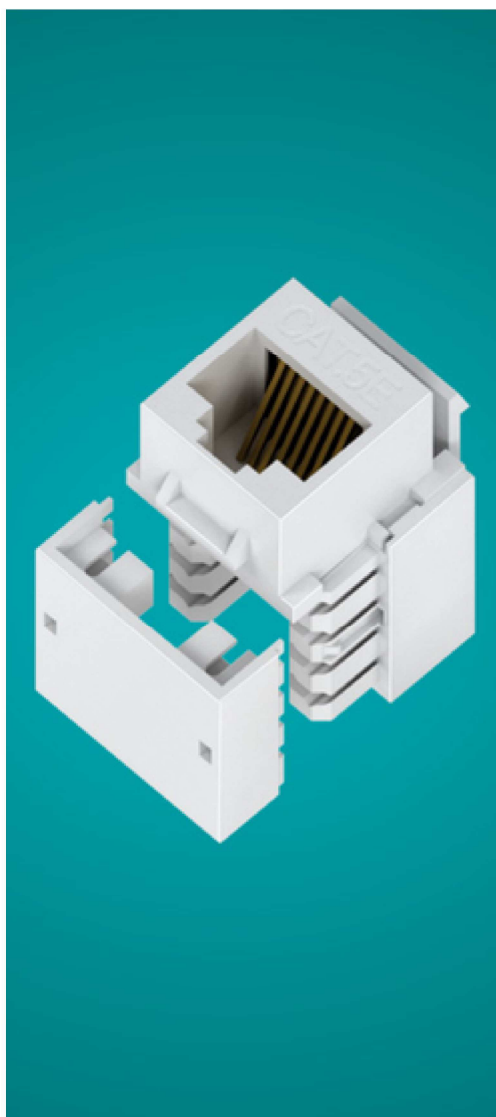

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>NAZWA</b> | GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE |
|--------------|---------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>INDEKS</b> | 333 541 |
|---------------|---------|

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>SYSTEM</b> | 0,5 M 45 |
|---------------|----------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>TYP ZŁĄCZA</b> | UTP RJ 45 KAT.5E |
|-------------------|------------------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <b>EKRANOWANIE</b> | NIE |
|--------------------|-----|

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>KORPUS</b> | Tworzywo sztuczne |
|---------------|-------------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| <b>KOLOR</b> | BIAŁY |
|--------------|-------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>°C PRACY</b> | -40/+85 |
|-----------------|---------|

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>ODPORNOŚĆ UV</b> | w klimacie umiarkowanym |
|---------------------|-------------------------|

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>RoHS</b> | zgodny z dyrektywą RoHS |
|-------------|-------------------------|